

昆明市民政局文件

昆民通〔2016〕74号

昆明市民政局关于下发 《昆明市街路巷地名标志牌设置规范》的通知

各县（市）区民政局，各国家级、省级开发（度假）园区民政局（社会事业局）：

按照市委、市政府的安排部署，结合全市街路巷地名标志牌清理整治设置工作实际，我局制定了《昆明市街路巷地名标志牌设置规范》，现下发给你们，请在下一步的街路巷地名标志牌设置工作中，认真遵照执行，抓好落实。

附件：《昆明市街路巷地名标志牌设置规范》



昆明市街路巷地名标志牌设置规范

街路巷地名标志牌设置是强化全市地名管理和城市治理的一项重要工作。各个城市都把城市街路巷地名标志牌设置工作作为强化城市管理服务的基础性工作来抓。为进一步提升地名公共服务能力，切实做好我市街路巷地名标志牌设置工作，根据国务院《地名管理条例》，《中华人民共和国国家标准》GB17733-2008《地名 标志》和《昆明市门牌设置管理规定》，特制订全市街路巷地名标志牌设置规范：

一、设置责任主体

县（市）区民政局，国家级、省级开发（度假）园区民政部门是同级政府（管委会）管理街路巷地名标志牌的职能部门，是街路巷地名标志牌设置管理的责任主体。

二、设计与制作

按照《中华人民共和国国家标准》GB17733-2008《地名 标志》，选择采用“立柱式”（安装在一根立柱上）街路巷地名标志牌，街路巷地名标志牌由预埋件、支撑装置、连接件、牌面和牌面标识等组成，主要标示道路名称、方向指示等内容。街路巷地名标志牌的边角应为圆弧形。

（一）尺寸要求

街路巷地名标志牌分 A 型、B 型、C 型三种类型：

1. A 型街路巷地名标志牌牌面宽度为 1500mm；高度为 600mm；牌面下沿至地面高度 2400 mm；外延宽度 20mm。（见附录 A 图 1）

2. B 型街路巷地名标志牌牌面宽度为 1300mm；高度为

500mm；牌面下沿至地面高度 2200mm；外沿宽度 15mm。（见附录 A 图 2）

3. C 型街路巷地名标志牌牌面宽度为 460 mm；高度为 160mm。（见附录 A 图 3）

（二）牌面布局

牌面由上下两部分组成。上部标示路名汉字，下部标示相应的路名拼音、方向指示汉字。

（三）具体牌面布局见附录 B：

1. A 型路名牌牌面布局见附录 B 图 1～图 4；
2. B 型路名牌牌面布局见附录 B 图 5～图 8；

三、类型的选用

一条道路设置一种类型街路巷地名标志牌，一般应符合下列规定：

- （一）宽 40 米及以上的街、路选用 A 型街路巷地名标志牌；
- （二）宽 40 米以下的街、路选用 B 型街路巷地名标志牌；
- （三）巷或无人行道或人行道宽度小于 1.5m 的道路及其他特殊类型的道路可选用 C 型街路巷地名标志牌。

四、制作材料要求

街路巷地名标志牌各组成部分应选用经久耐用、耐腐蚀和高低温，并易购置的材料，牌面基本性能应符合国标 17733-2008 中 5.7 的要求。牌面采用铝板，牌面厚度 $\leq 3\text{cm}$ 。牌面应能粘贴二级反光膜，反光膜的粘贴性能应符合国标/T 18833-2002 中 6.10 的要求。反光膜的逆反射系数应符合国标 GB/T 18833-2002 中 6.2.1 的要求。牌面上反光膜（包括丝网印刷后的反光膜）各种颜色的亮度因素应符合国标 GB/T 18833-2002 中 6.1.2 的要求。牌面应

平整，平整度不大于 3mm/m。按照国标 GB/T 14152-2001 中的试验方法，牌面应在 10kg·cm 冲击强度下不破损。连接件安装方便，连接牢固，涉及强度应满足传递牌面不小于 115kg/m² 风载的要求。A、B 型街路巷地名标志牌支撑装置应分别采用 Φ89*4mm、Φ76*4mm 的热镀锌管，热镀锌厚度不小于 55μm，表面可采用喷塑、烤漆等工艺处理。底盘采用 200*200*10mm 法兰盘，要结实耐用。预埋件材料性能不低于 Q235A，预埋筋顶端应加柱帽。

五、版面布局

街路巷地名标志牌要强化地名标志，突出地名标志的特点及功能，上部五分之三的区域标示地理实体的汉字名称，下部五分之一的区域标示地理实体名称的汉语拼音。地名标识上的汉字应使用规范汉字，文字字体应使用黑体字，文字端正，笔画清楚，排列整齐，间隔均匀，整体位置适中；汉语拼音拼写方法按照《中国地名汉语拼音字母拼写规则（汉语地名部分）》的规定执行。标明街路巷走向的指示方向信息，标示在汉语拼音两侧，并与汉语拼音保持一定间距，指示方向信息的汉字高度与汉语拼音的高度相同。

六、颜色要求

根据《中华人民共和国国家标准》GB17733-2008《地名标志》，街路巷地名标志牌背景颜色为：蓝色（东西走向、包括东西走向的斜街），绿色（南北走向、包括南北走向的斜街），文字颜色为白色。

七、设置位置

根据周边环境，设置在行人易看到的位置，确保牌面不被遮挡，不影响交通。一般应符合下列规定：

2. 应浇注混凝土基础，混凝土基础尺寸不小于 $60\times60\times80$ cm，强度不低于 C20。

3. 中心位置距侧石内侧约 40 cm（见图 2）。

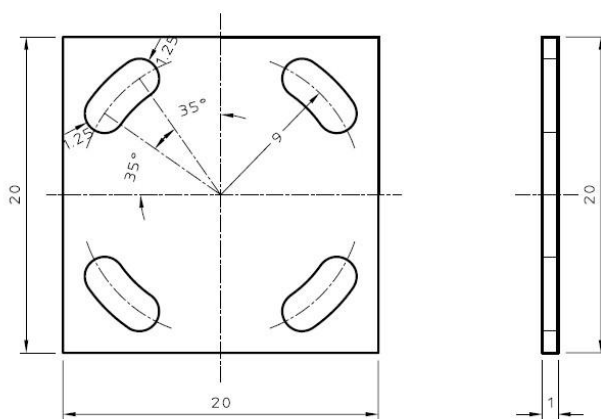


图 2 路名牌支撑装置法兰尺寸图（单位：cm）

4. 高度位置为预埋件顶面低于侧石顶面 20 cm（见图 2）。

5. 预埋件安装完毕后应按原样恢复人行道路面。

（二）支撑装置及牌面安装要求

1. 应设置牢固、构件完好无缺损。

2. 街路巷地名标志牌牌底距离地面净高不小于 2.2 米。

3. 支撑装置安装垂直度应不大于 6mm/m。

4. 牌面平行于道路中心线。

十、设置管理维护

（一）新建街路巷一经法定程序命名，属地民政部门应及时设置安装街路巷地名标志牌。

（二）街路巷地名标志牌由属地民政部门进行管理维护，建

立街路巷地名标志牌管理制度，定期对辖区内的街路巷地名标志牌进行维护，对损坏的街路巷地名标志牌及时进行维修和更换。

附录 A
(规范性附录)
地名标志牌类型



图 A.1 型地名标志牌 (单位: mm)



图 A.2 型地名标志牌 (单位: mm)



图 A.3 型地名标志牌 (单位: mm)

附录 B
(规范性附录)
地名标志牌 牌面布局

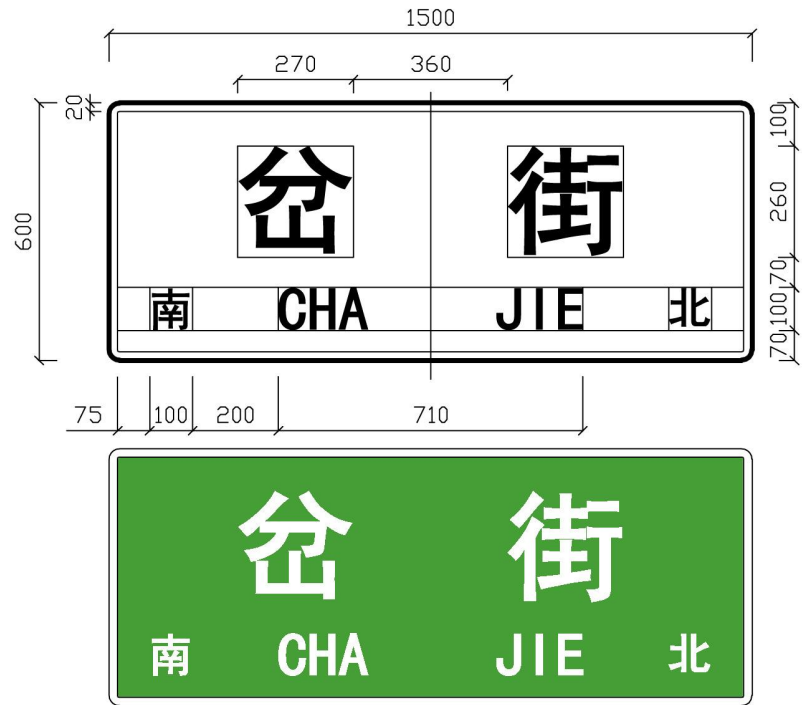


图 B.1 A 型 2 字地名标志牌 牌面布局图 (单位: mm)

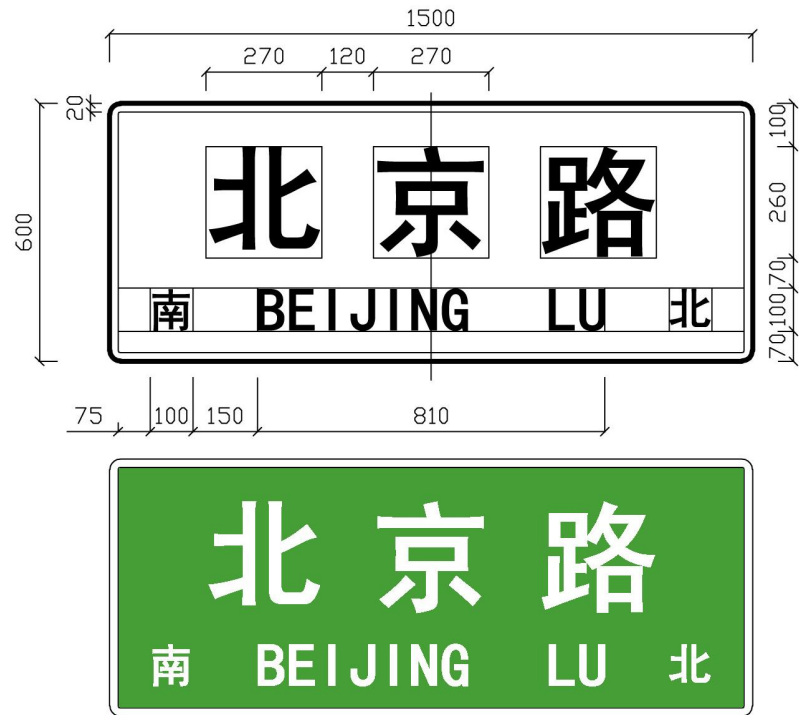


图 B.2 A 型 3 字地名标志牌 牌面布局图 (单位: mm)

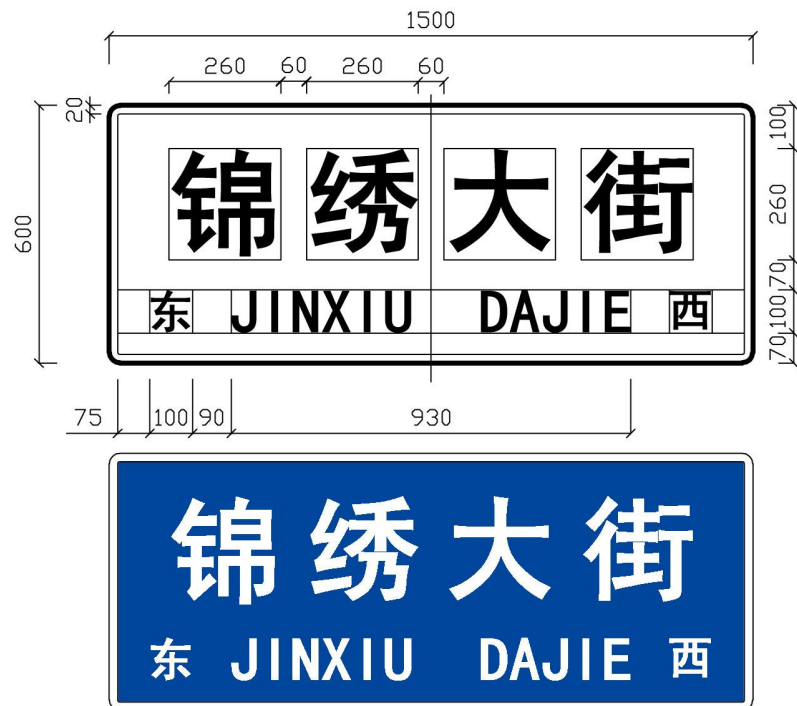


图 B.3 A 型 4 字地名标志牌 牌面布局图 (单位: mm)

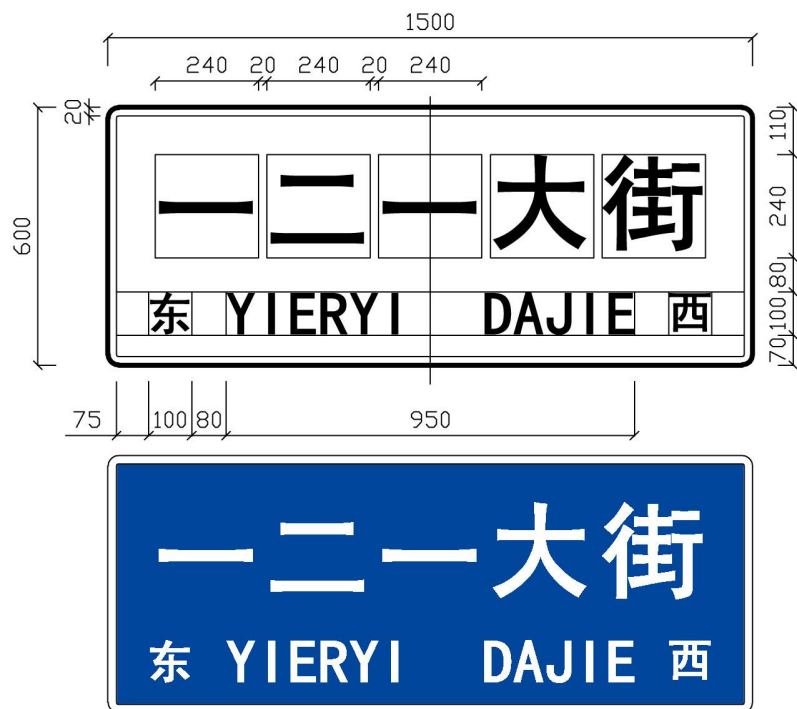


图 B.4 A 型 5 字地名标志牌 牌面布局图 (单位: mm)

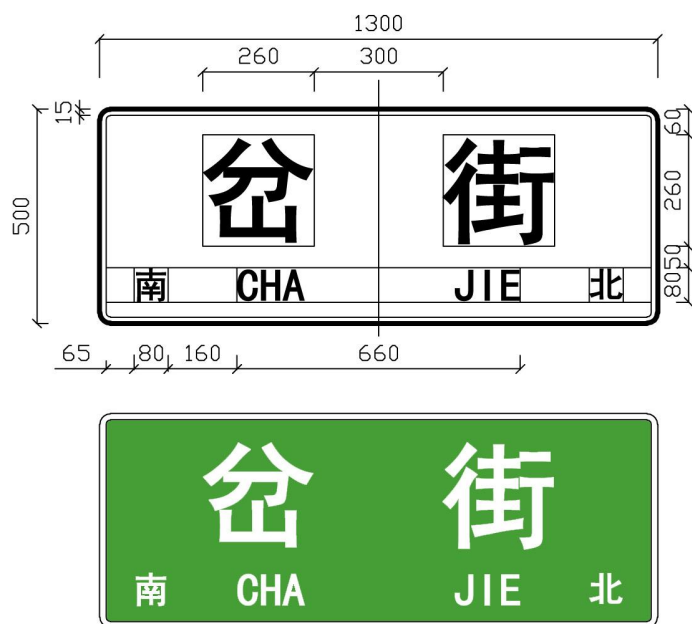


图 B.5 B 型 2 字地名标志牌 牌面布局图 (单位: mm)

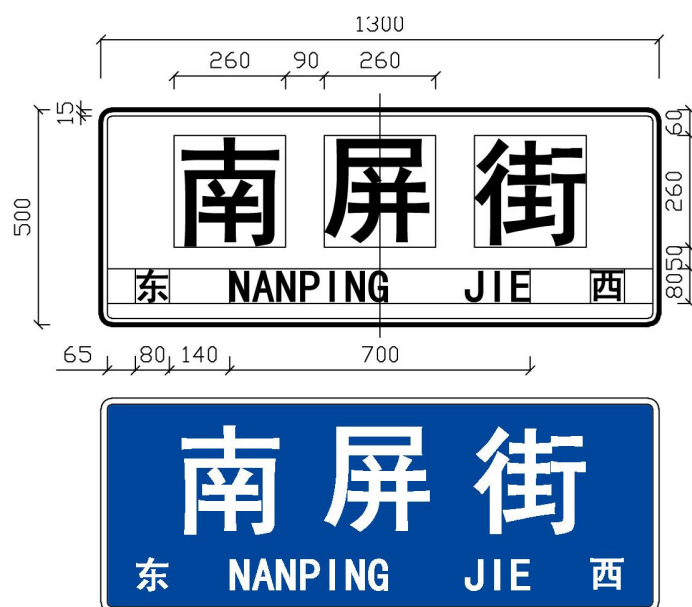


图 B.6 B 型 3 字地名标志牌 牌面布局图 (单位: mm)

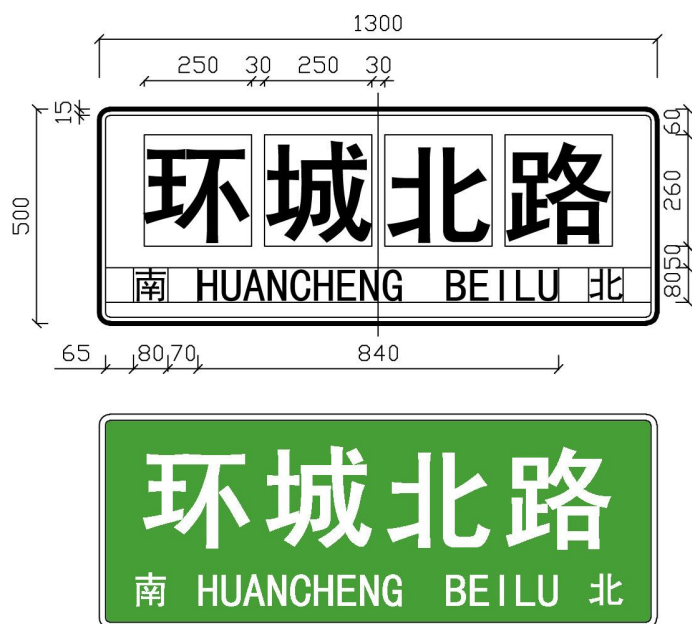


图 B.7 B 型 4 字地名标志牌 牌面布局图 (单位: mm)

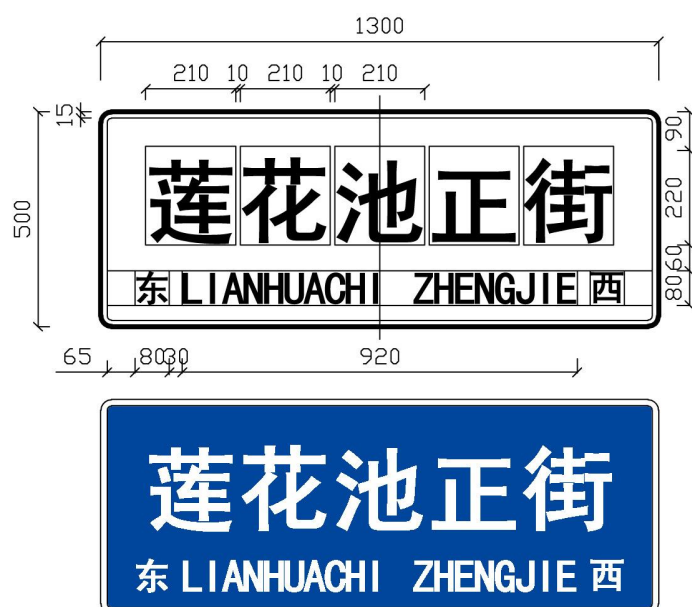


图 B.8 B 型 5 字地名标志牌 牌面布局图 (单位: mm)

附录 C



附录 C 图 1 十字路口街路巷地名标志牌设置点位及数量示意图



附录 C 图 2 丁字路口街路巷地名标志牌设置点位及数量示意图

附录 D

视距三角形

视距三角形指的是平面交叉路口处，由一条道路进入路口行驶方向的最外侧的车道中线与相交道路内侧的车道中线的交点为顶点，由两车的停车视距和视线组成了交叉口视距空间的限界，又称视距三角形。要求在视距三角形限界内清除高度超过 1.2m 的障碍物。按最不利情况，考虑最靠右的一条直行车道与相交路最靠中间的直行车道的组合确定视距三角形的位置、

说明：

1. 先确定各级城市道路设计行车速度。
2. 根据《城市道路设计规范》将以上速度各乘以 0.7 得到交叉口计算行车速度（直行）。
3. 分区规划有一个交叉口视距控制表，里面确定了不同行车速度对应的停车视距，直接套用，得到控规下各道路的视距。
4. 落到 CAB 上，分别画车行道中线，量出视距长度，连线。

